



Aguas de Joinville
Companhia de Saneamento Básico

PARCELAMENTO	277386-4	MESES ANOS	03/2020
--------------	----------	------------	---------

Nome: **MORADOR: NM EMPREENDIMENTOS LTDA**
RUA DIRINGSHOFFEN, 201
BAIRRO ANITA GARIBALDI, JOINVILLE/SC - CEP 89203-550

LOGOTIPAGEM	01.01.0223.0001.0760.0001	GRUPO	57	NUMERO DO FIDUCIARIO	A18L730320
-------------	---------------------------	-------	----	----------------------	------------

HISTORICO DO CONSUMO	ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA																													
<table border="1"> <tr><th>MEZ-ANO</th><th>TIPO</th><th>LITROS</th><th>FATORADO</th></tr> <tr><td>09/2019</td><td>Mínimo</td><td>5</td><td>10</td></tr> <tr><td>10/2019</td><td>Mínimo</td><td>6</td><td>10</td></tr> <tr><td>11/2019</td><td>Mínimo</td><td>7</td><td>10</td></tr> <tr><td>12/2019</td><td>Liso</td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>01/2020</td><td>Liso</td><td>15</td><td>15</td></tr> <tr><td>02/2020</td><td>Liso</td><td>10</td><td>10</td></tr> </table>	MEZ-ANO	TIPO	LITROS	FATORADO	09/2019	Mínimo	5	10	10/2019	Mínimo	6	10	11/2019	Mínimo	7	10	12/2019	Liso	10	10	01/2020	Liso	15	15	02/2020	Liso	10	10	1 Comercial - Normal	
MEZ-ANO	TIPO	LITROS	FATORADO																											
09/2019	Mínimo	5	10																											
10/2019	Mínimo	6	10																											
11/2019	Mínimo	7	10																											
12/2019	Liso	10	10																											
01/2020	Liso	15	15																											
02/2020	Liso	10	10																											


DATA ANTERIOR	08/02/2020	LITROS	74	CONSUMO MEZ em	17	DATA FICHO REP.	03/03/2020
DATA ATUAL	11/03/2020	LITROS	91	MEDIA DIARIA(LIT.)	531,25		
				MEDIA 6 MESES(em)	11		

TABELA DE TARIFAS		DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS DA FATURA	
RESIDENCIAL	DESCRICAÇÃO	REP.	VALOR
FAIXA DE CONSUMO(m³)			
	Faturamento Água		109,46
	Faturamento Esgoto		87,57
ANO RESIDENCIAL			
FAIXA DE CONSUMO(m³)			
0 - 10	5,2104		
11 - 999999	9,1900		

VENCIMENTO	DATA	05/04/2020	TOTAL A PAGAR	197,03
-------------------	------	------------	---------------	--------

ATENÇÃO

Abril Verde: Previna-se de acidentes de trabalho, pense sempre em segurança.

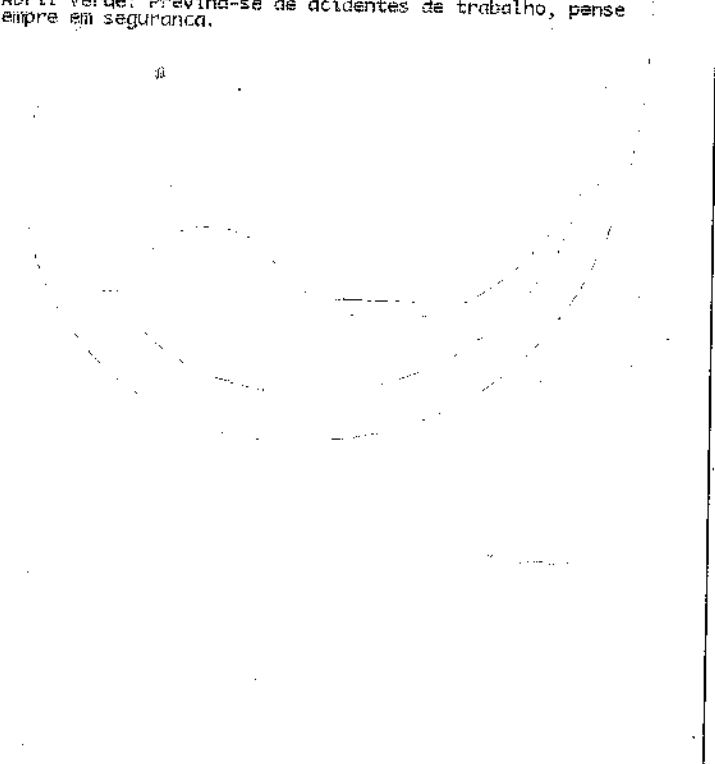

TRIBUTOS	INFORMAÇÕES CONFORME LEI Nº 12741/2012	VALOR R\$
PIS	PERCENTUAL(%)	3,25
COFINS	7,8	14,97

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. E DECRETO Nº 6440)

PARAMETROS	Nº AMOSTRAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS	VALOR PERMITIDO
pH	16	15	1	6,52	6,0-9,0
Turbidez	201	201	0	0,55 NTU	5,0 UT
Cloro	201	200	1	1,93	0,2-5,0mg/l
Cor	201	201	0	2,08 UC	15 UI
Fenóis totais	15	14	1	0,01 mg/L	0,7 e 1,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS BACTERIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. E DECRETO Nº 6440)

PARAMETROS	Nº AMOSTRAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS	VALOR PERMITIDO
Bactérias Heteró.	56	56	0	0 UFC/ml	500 UFC/ml
Coliformes Totais	201	201	0	0,00 Ausente	0,0 Ausente

DATA EMISSÃO: 11/03/2020 HORA EMISSÃO: 10:02

PAGAMENTO/FATURA