

DADOS DO CLIENTE

DENIS ANDRESON DA ROCHA BEZERRA

 RUA CEL MANUEL JESUINO, 952, VARJOTA
 FORTALEZA - CEP: 60175-214

Codificação: 001.010.0003.0297.0000.00.00

Padrão do imóvel: ALTO

ECONOMIAS

Residencial: 000 | Comercial: 001 | Industrial: 000 | Pública: 000

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m ³)	Média Semestral(m ³)
AGUA	A16N448208	132	137	5	3

DATAS

 Leitura atual: 04/10/2022 Emissão: 04/10/2022 Lacre agua: 3527253
 Leitura anterior: 03/09/2022 Proxima leitura: 03/11/2022

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE 08/2022

No de amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes totais	Escherichia coli
Exigidas	348	348	348	348	348
Analisadas	369	369	369	369	369
Em conformidade	369	366	362	367	367

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m ³)	Esgoto (m ³)
AGUA	121,00			
ESGOTO	106,96	out/21	4	3
MULTA DE 2%	4,56	nov/21	3	2
JUROS DE 0,033% AO DIA	0,68	dez/21	4	3
		Jan/22	3	2
		fev/22	0	0
		mar/22	2	1
		abr/22	3	2
		mai/22	1	0
		Jun/22	3	2
		Jul/22	2	1
		ago/22	5	4
		set/22	6	4

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	0,00
COFINS	0,00

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
Valor do serviço	233,20
Valor do subsídio	0,00
Valor total a pagar	233,20

MÊS/ANO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR (R\$)

10/2022

17/10/2022

233,20

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.


INFORMAÇÕES AO CLIENTE

MEDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15): 12 m³ | META: 10 m³.

Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude.

RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS

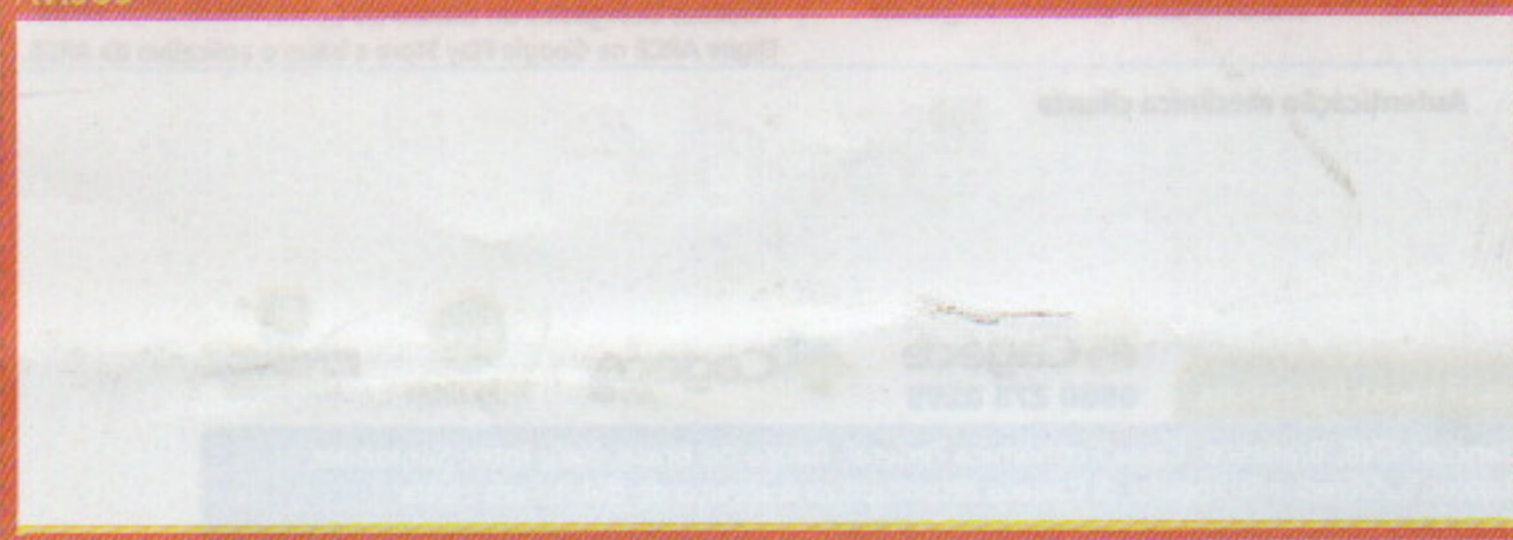

Emissão: Imedi atoApp Imei: 014687448479282 Leit.: 0310 Data: 04/10/2022 H: 09: 07: 35 R: 074 Via: 001